




# 操作手順の比較※

常温：15～25℃

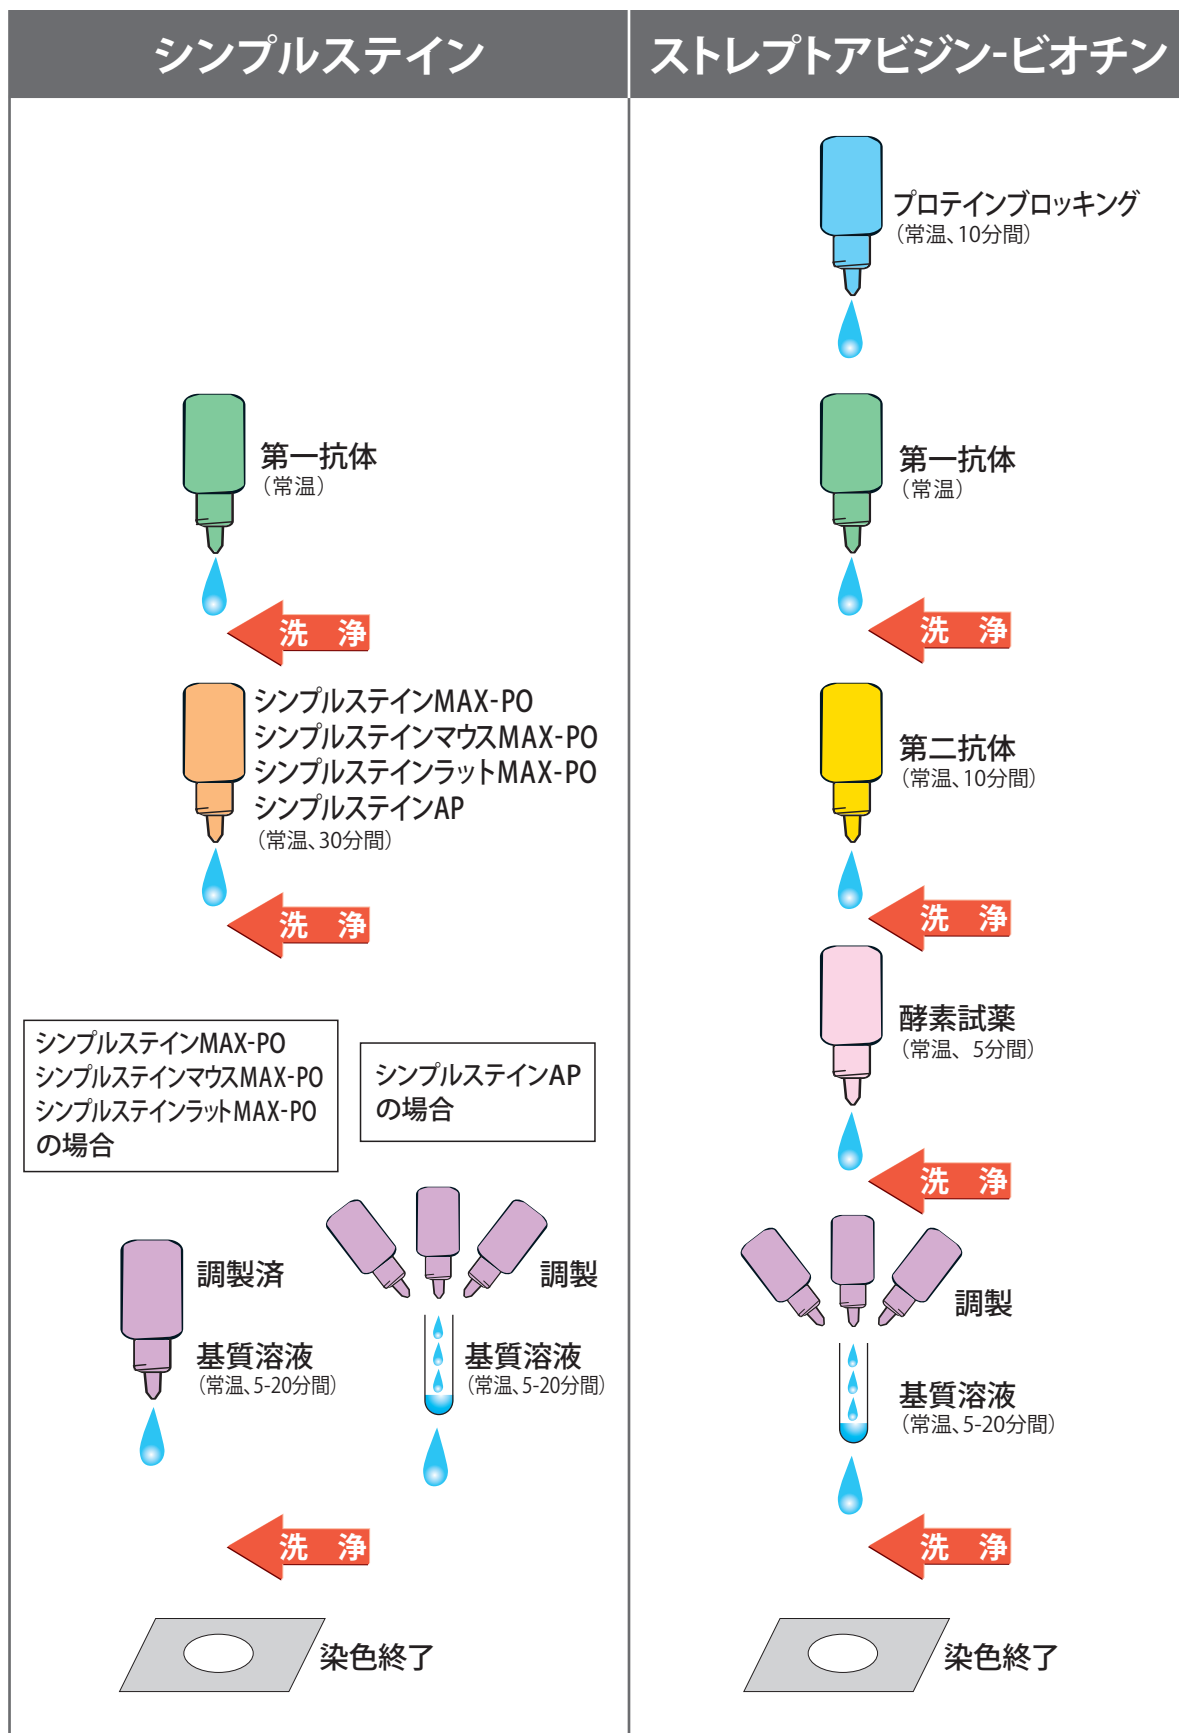

**M**  
免疫組織化学染色試薬

※内因性ペルオキシダーゼ除去の操作は省略しております。